


SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO – VIA MARGINAL

ESC. 1: 20

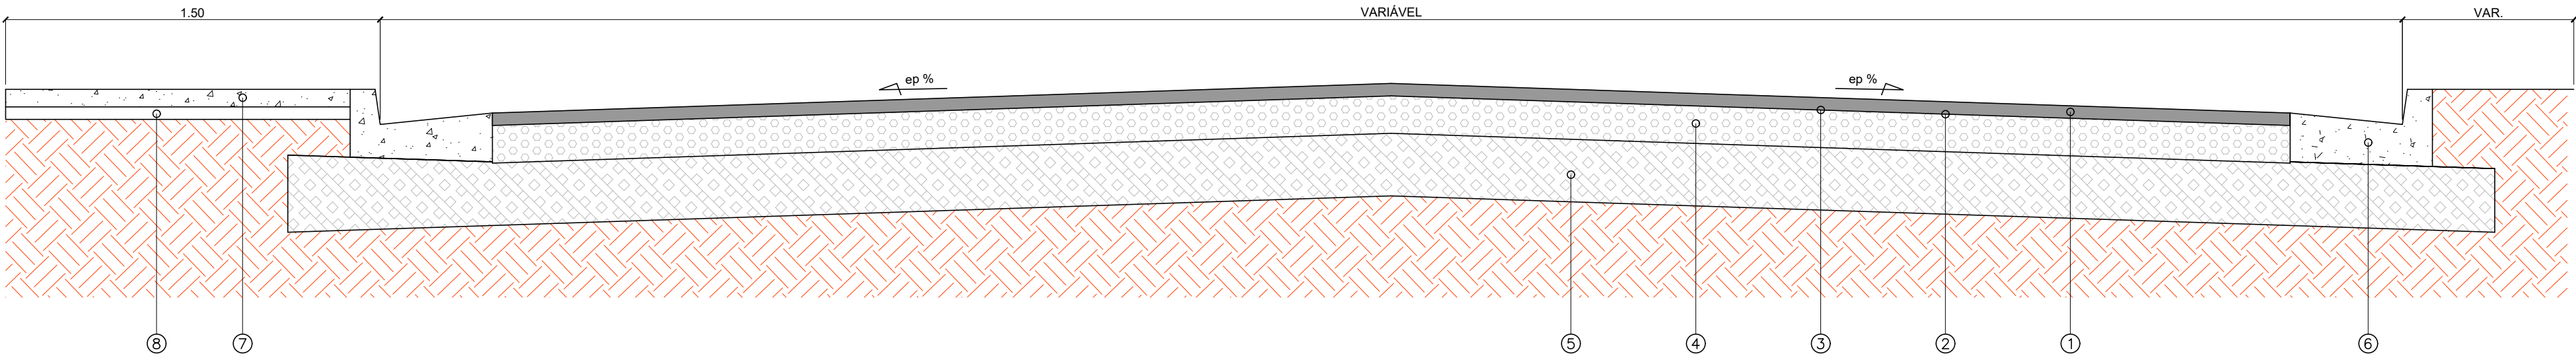

CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) NA ESPESURA DE 5 cm ACABADA, FAIXA III DO DER-SP.	DER/SP – ET-DE-P00/027
2	IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSÃO RR-1C, DILUIDA A 20% A RAZÃO DE 1,0 l/m2	DER/SP – ET-DE-P00/020
3	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM-30, A RAZÃO DE 1,2 l/m2	DER/SP – ET-DE-P00/019
4	BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS), TABELA 1, FAIXA B DO DER-SP, NA ESPESURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 95% DO E.L.	DER/SP – ET-DE-P00/008
5	SUB-BASE DE MACADÂME SECO, ESPESURA DE 25 cm ACABADA	DER/SP – ET-DE-P00/011
6	MEIO-FIO E SARJETA	PP-DE-H07-005_A
7	PASSEIO EM CONCRETO, ESPESURA 7 cm, fck = 15 MPa	PP-DE-H07-005_A
8	LASTRO DE Drita ou AREIA, ESPESURA DE 5cm	PP-DE-H07-005_A

- NOTAS:
- 1 – TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO
  - 2 – AS COTAS DO PAVIMENTO ACABADO ESTÃO INDICADAS NOS DESENHOS PE-GE0-SEC-005 A 073
  - 3 – NA OCORRÊNCIA DE SOLO MOLE FAZER A TROCA COM SOLO E OS ÚLTIMOS 40cm COM SOLO DE CBR >= 10%
  - 4 – O LENÇOL FREÁTICO DEVERÁ ESTAR NO MÍNIMO A 1,50m DA CAMADA INFERIOR DA PAVIMENTAÇÃO
  - 5 – QUANDO ALCANÇADA O NÍVEL DA PLATAFORMA DE CORTE, SE VERIFICADO A OCORRÊNCIA DE ROCHA Sã OU EM DECOMPOSIÇÃO, DEVE-SE PROMOVER O REBAIXAMENTO DO GREIDE, DA ORDEM DE 0,40m, E O PREENCHIMENTO DO REBAIXO COM SOLO DE CBR >= 10%, COMPACTADO EM CAMADAS DE 20cm.

O EMISSÃO INICIAL		03/10/2024
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA
<div><div></div><div><div>ZACARIN</div><div>ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES</div></div><div>S. J. RIO PRETO SP – FONE (17) 3222-7130 (17) 99116-5315</div></div>		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHÔA	RESP. TÉCNICO
OBRA	PASSAGEM INFERIOR BAIRRO – CENTRO	PEDRO D. ZACARIN
LOCAL	RUA UBALDINO ÁLVAREZ PERES	ART. 1ª
ASSUNTO	PROJETO EXECUTIVO PAVIMENTAÇÃO – ESTRUTURA DO PAVIMENTO	ESCALA INDICADA CÓDIGO DESENHO Clássico
		FOLHA 02